# Řez uložením kabelu v chráničce Kopoflex 110/94

## ŘEZ ULOŽENÍM KABELU V CHRÁNIČCE KOPOFLEX 110/94

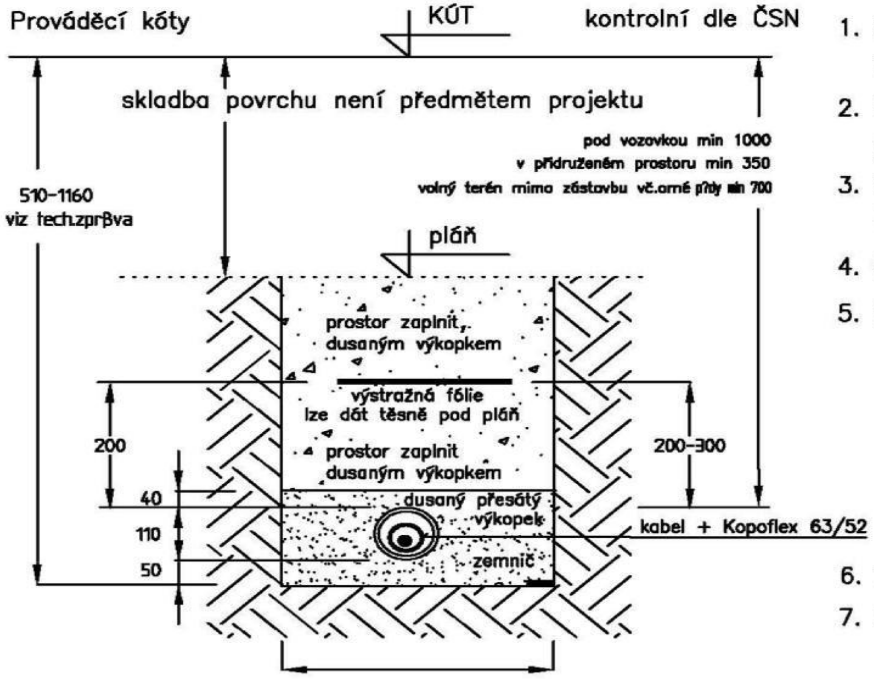


Poznámka :

1. Hloubka výkopu je dán požadavkem ČSN 736005 na minimální krytí podzemních sítí
2. Pro souběhy a křižování s jinými kabely nebo zařízením platí ČSN 33 2000–5–52 a ČSN 73 6005
3. Při budování chrániček vložit protahovací drát.
   Při vtahování kabelu vtahovat též další protahovací drát.
4. Chránička přesahuje v dané hloubce kraj vozovky min o 50 cm
5. Použitelnost trubky Kopoflex 110/94 (z katalogu) :
   silniční zatížení třídy A od výšky krytí 70 cm
   silniční zatížení třídy B od výšky krytí 60 cm
   zatížení vjezdů od výšky krytí 40 cm
   zatížení tramvajovou dopravou od výšky krytí 50 cm
   zatížení vlakem od výšky krytí 100 – 300 cm
6. Toto uložení používáno hlavně pod vozovkou
7. Nejmenší možné hloubky :
   při konstrukci povrchu 350–200=150 mm
   je hloubka výkopu 350+110+50=510 mm

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD.PROJ. Ing.Doležal | REVIZE D | ZAK.Č.PROJEKTU: Typ | STAVBA: Technologický postup | SOUBOR: | PC:\ výkopy | PŘÍLOHA |
| SCHVÁLIL | C | DATUM : 03/06 | | NÁZEV VÝK. Vzorový řez uložení kabelu v KOPOFLEX 110 | ČÍSLO VÝK. | STRANA 1 CELKEM 1 |
| | B | SKART. NÁD. PROJEKTANTA : S10 | AKCE: | | | |
| | A | SPRÁVCE : | | | | |