

Magistrát města Brna

Odbor životního prostředí

Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí

Referát ochrany ovzduší



VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0255617/2023/KROR (DS)

SPIS. ZN.: OZP/MMB/0255617/2023

VYŘIZUJE: Bc. Radek Kronovet

TELEFON: +420 542 174 572

E-MAIL: kronovet.radek@brno.cz

DATUM: 05.06.2023

POČET LISTŮ: 01

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane

na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna byla dne 24.05.2023 postoupena Vaše žádost o informace zaevidovaná pod č.j. MMB/0255617/2023 ze dne 22.05.2023, podaná ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem žádosti je poskytnutí kopií všech dokumentů týkající se věci „Posouzení vývodu a umístění komínu od plynového kotle z přístavku na zahradě objektu Nálepkova 204/8, parc. č. 815 v k.ú. Jundrov“.

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme požadované informace.

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
v z. Mgr. Martin Košťál
Podepsáno elektronicky

PŘÍLOHA

kopie spisu sp. zn. OZP/MMB/0153897/2023

1

KRON

Kronovet Radek (MMB_OZP)

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 21. března 2023 6:19
Komu: Kronovet Radek (MMB_OZP)
Předmět: Re: kontakty Referát ochrany ovzduší OŽP MMB
Přílohy: 20230207_094427.jpg; 20230208_133914.jpg

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA	
Odbor životního prostředí	
Dodrženo	1
Číslo	22-03-2023
Číslo MMB	1053894/2023
Příloha	

Dobrý den. Touto cestou se Vás obrácíme o posouzení vývodu a umístění komínu od plynového kotle z přístavku na zahradě parc. č. 815 v k.ú. Jundrov, jehož zplodiny směřují do našich oken na zahradě, a to na adrese Nálepškova 211/10, 637 00 Brno. Tento „nový“ komín je pod úrovní našich oken vzdálen cca 5m. Dále zda plynový kotel s komínem a přívodem plynu a jejich umístění není v rozporu s platnou právní normou. Spoluvlastníci nemovitosti parc. č. 815 na adrese Nálenkova 204/8 63700 Brno jsou [REDACTED]. V příloze je přiložena fotodokumentace. V případě potřeby je na nás tel. kontakt

S přátelským pozdravem [REDACTED]

----- Původní e-mail -----

Od: Kronovet Radek (MMB_OZP) <kronovet.radek@brno.cz>
Komu: [REDACTED]
Datum: 17. 3. 2023 11:43:49
Předmět: kontakty Referát ochrany ovzduší OŽP MMB

Dobrý den,

níže zasílám kontakt pro možné zaslání podnětu na závadné provedení spalinové cesty:

možnost 1: Rovnou na podatelnu – e-mail: ozp@brno.cz

možnost 2: Na můj e-mail: kronovet.radek@brno.cz

S pozdravem

Bc. Radek Kronovet

referent ochrany ovzduší

Referát ochrany ovzduší

Odbor životního prostředí

Magistrát města Brna | Kounicova 949/67, 601 67 Brno

T: +420 542 174 572 | E: kronovet.radek@brno.cz



29.3.2023

Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Referát ochrany ovzduší

B | R | N | O

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

MMB/0164216/2023/KROR (DS)

SPIS. ZN.:

OZP/MMB/0153897/2023

VYŘIZUJE:

Bc. Radek Kronovet

TELEFON:

+420 542 174 572

E-MAIL:

kronovet.radek@brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrn

DATUM:

28.03.2023

POČET LISTŮ:

01

**Výzva k poskytnutí informací o provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v objektu
Nálepkova 204/8, Brno-Jundrov**

Vážená paní

dne 22.03.2023 obdržel Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen OŽP MMB), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), podnět k prověření spalovacího zdroje (plynového kotle) a vyústění komína od plynového kotle z přístavku na zahradě na pozemku parc. č. 815 v k.ú. Jundrov, [redacted] [redacted] Oznamovatel ve svém podnětu uvádí, že zde má podezření na nedodržení odstupových vzdáleností ústí spalínové cesty od výplň otvorů (oken) [redacted]

[redacted] Z dostupných informací dle katastru nemovitostí OŽP MMB zjistil, že jste vspoluvlastníkem objektu na adrese Nálepkova 204/8, 637 00 Brno, včetně přístavku, ve kterém se spalovací zdroj nachází.

OŽP MMB sděluje, že není oprávněn posuzovat splnění definovaných odstupových vzdáleností ústí spalínové cesty od výplň otvorů a jiných výplň otvorů dle platné ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody a provedení „správné“ instalace plynových kotlů, nicméně je oprávněn tyto skutečnosti prověřovat formou vyžádání příslušných dokladů vydaných osobami s příslušnou odbornou způsobilostí.

Dle ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je povinností provozovatele stacionárního zdroje, mimo jiné, předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích.

OŽP MMB, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší, Vás tímto vyzývá k doložení následujících dokladů:

- Zpráva o revizi plynového zařízení (vnitřní plynovod, na který je napojen předmětný plynový kotel)
- Zpráva o revizi spalínové cesty od předmětného plynového kotle

Doklady je nutné doložit nejpozději do 15 dnů od doručení této výzvy buď poštou na adresu Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo datovou zprávou do datové schránky (ID DS: a7kbrn), nebo na e-mailovou adresu: kronovet.radek@brno.cz.

Případné dotazy je možné směřovat na vyřizujícího referenta Bc. Radka Kronoveta (tel.: 542 174 572, e-mail: kronovet.radek@brno.cz).

OŽP MMB závěrem upozorňuje, že nepředložení požadovaných informací o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích je dle § 23 odst.1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší přestupkem, za který lze dle ust. § 23 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší uložit pokutu ve výši až 20 000 Kč.

S pozdravem



Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí

Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Referát ochrany ovzduší



VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

MMB/0164367/2023/KROR (DS)

SPIS. ZN.:

OZP/MMB/0153897/2023

VYŘIZUJE:

Bc. Radek Kronovet

TELEFON:

+420 542 174 572

E-MAIL:

kronovet.radek@brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrnn

DATUM:

28.03.2023

POČET LISTŮ:

01

Výzva k poskytnutí informací o provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v objektu Nálepkova 204/8, Brno-Jundrov

Vážený pane

dne 22.03.2023 obdržel Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen OŽP MMB), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), podnět k prověření spalovacího zdroje (plynového kotle) a vyústění komína od plynového kotle z přístavku na zahradě na pozemku parc. č. 815 v k.ú. Jundrov,

Oznamovatel ve svém podnětu uvádí, že zde má podezření na nedodržení odstupových vzdáleností ústí spalinové cesty od výplň otvorů (oken)

Z dostupných informací dle katastru nemovitostí OZP MMB zjistil, že jste vspoluvlastníkem objektu na adrese Nálepkova 204/8, 637 00 Brno, včetně přístavku, ve kterém se spalovací zdroj nachází.

OŽP MMB sděluje, že není oprávněn posuzovat splnění definovaných odstupových vzdáleností ústí spalinové cesty od výplň otvorů a jiných výplň otvorů dle platné ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody a provedení „správné“ instalace plynových kotlů, nicméně je oprávněn tyto skutečnosti prověřovat formou vyžádání příslušných dokladů vydaných osobami s příslušnou odbornou způsobilostí.

Dle ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je povinnost provozovatele stacionárního zdroje, mimo jiné, předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích.

OŽP MMB, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší, Vás tímto vyzývá k doložení následujících dokladů:

- Zpráva o revizi plynového zařízení (vnitřní plynovod, na který je napojen předmětný plynový kotel)
- Zpráva o revizi spalinové cesty od předmětného plynového kotle

Doklady je nutné doložit nejpozději do 15 dnů od doručení této výzvy buď poštou na adresu Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo datovou zprávou do datové schránky (ID DS: a7kbrnn), nebo na e-mailovou adresu: kronovet.radek@brno.cz.

Případné dotazy je možné směřovat na vyřizujícího referenta Bc. Radka Kronoveta (tel.: 542 174 572, e-mail: kronovet.radek@brno.cz).

OŽP MMB závěrem upozorňuje, že nepředložení požadovaných informací o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích je dle § 23 odst.1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší přestupkem, za který lze dle ust. § 23 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší uložit pokutu ve výši až 20 000 Kč.

S pozdravem




Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí

3

KTOR
(NA ZALOŽENÍ
DO SPISU)

Kronovet Radek (MMB_OZP)

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 17. května 2023 9:12
Komu: Kronovet Radek (MMB_OZP)
Předmět: RE: Revizní zpráva [REDACTED]
Přílohy: Kominík-revize spalin.pdf
Důležitost: Vysoká

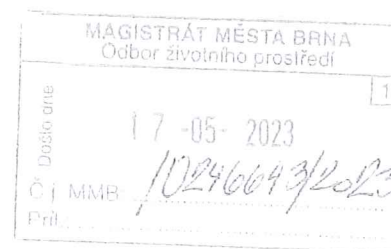


Dobrý den pane Kronovete.

Dnes jsme obdrželi zprávu o revizi spalin a tu Vám zasílám v příloze.

Děkuji za potvrzení, že z naší strany je již vše v pořádku.

S přáním krásného dne

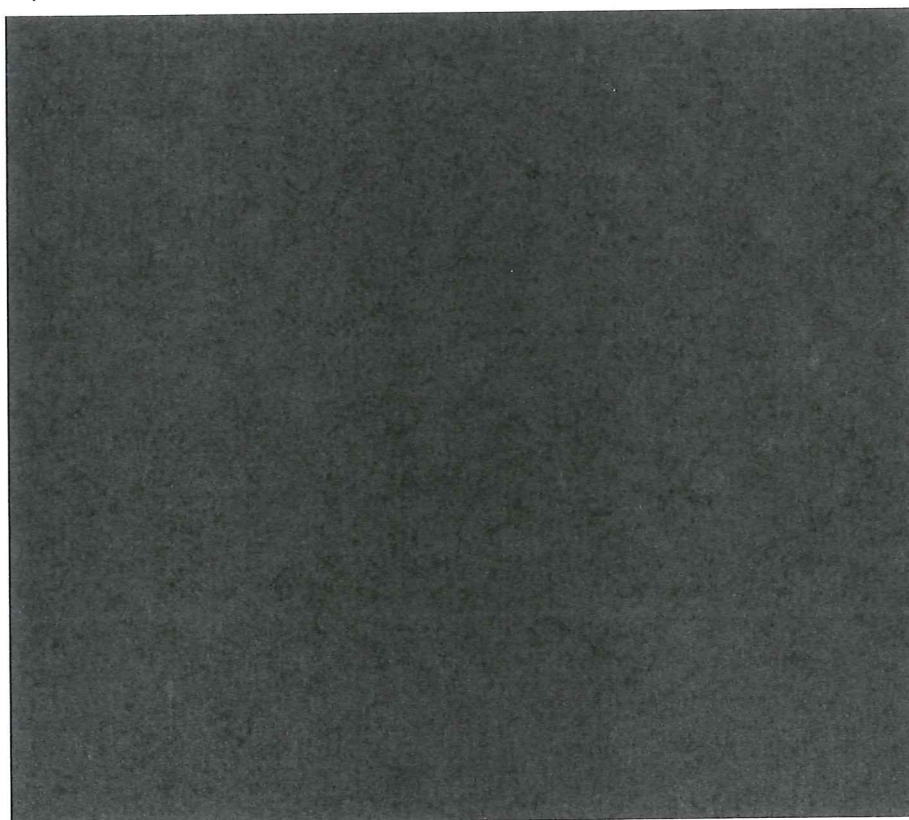

> Od: "Kronovet Radek (MMB_OZP)" <kronovet.radek@brno.cz>
> Komu: [REDACTED]
> Datum: 15.05.2023 12:58
> Předmět: RE: Revizní zpráva [REDACTED]
>

Dobrý den,

dovoluji si připomenout požadavek Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, který se týká doložení zprávy o revizi spalinové cesty.

Kronovet Radek (MMB_OZP)

Od: Kronovet Radek (MMB_OZP)
Odesláno: středa 17. května 2023 9:59
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Revizní zpráva [REDACTED]

Dobrý den,
potvrzuji přijetí revizní zprávy spalínové cesty. Požadované doklady od Vás tedy již máme a vše je v pořádku.

S pozdravem

Bc. Radek Kronovet
referent ochrany ovzduší
Referát ochrany ovzduší
Odbor životního prostředí
Magistrát města Brna | Kounicova 949/67, 601 67 Brno
T: +420 542 174 572 | E: kronovet.radek@brno.cz
www.bрно.cz | [facebook](#) | [twitter](#)


From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, May 17, 2023 9:12 AM
To: Kronovet Radek (MMB_OZP) <kronovet.radek@brno.cz>
Subject: RE: Revizní zpráva [REDACTED]
Importance: High

Dobrý den pane Kronovete.

Dnes jsme obdrželi zprávu o revizi spalín a tu Vám zasílám v příloze.

Děkuji za potvrzení, že z naší strany je již vše v pořádku.

S přáním krásného dne

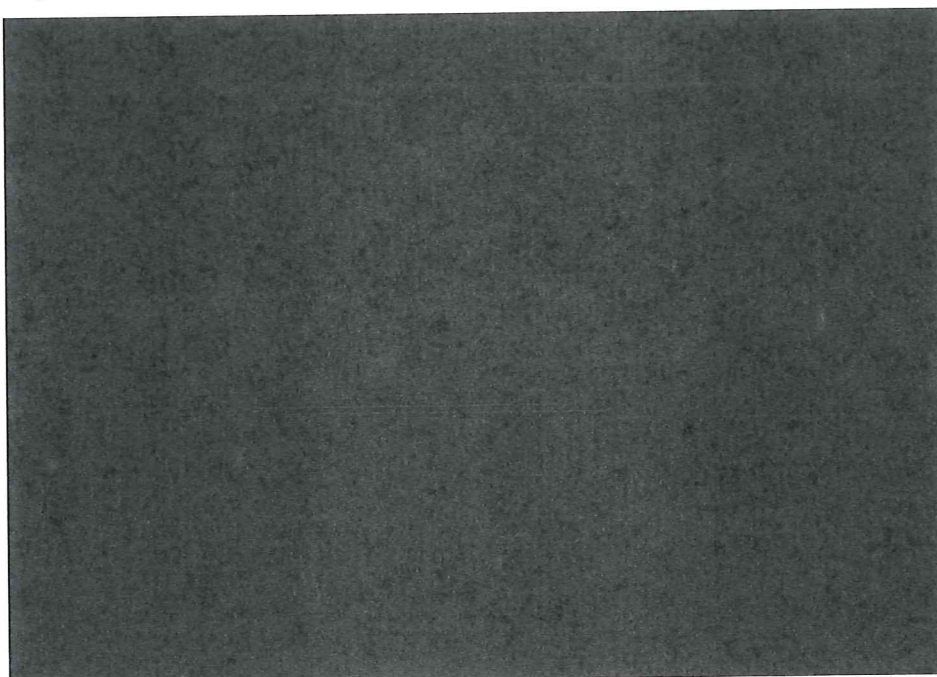

Děkuji.

S pozdravem

Bc. Radek Kronovet

referent ochrany ovzduší

Referát ochrany ovzduší

Odbor životního prostředí

Magistrát města Brna | Kounicova 949/67, 601 67 Brno

T: +420 542 174 572 | E: kronovet.radek@brno.cz

www.brno.cz | [facebook](https://www.facebook.com/brno) | [twitter](https://twitter.com/brno)

From: Kronovet Radek (MMB_OZP)

Sent: Thursday, April 13, 2023 12:58 PM

To: [REDACTED]

Subject: RE: Revizní zpráva [REDACTED]

Dobrý den,

děkuji za zaslání zprávy. Ještě Vás požádám o dodání zprávy o revizi spalinové cesty (popř. posledního dokladu o kontrole a čištění spalinové cesty) dle předchozího zaslání dopisu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Bc. Radek Kronovet

referent ochrany ovzduší

Referát ochrany ovzduší

Odbor životního prostředí

Magistrát města Brna | Kounicova 949/67, 601 67 Brno

T: +420 542 174 572 | E: kronovet.radek@brno.cz

www.brno.cz | [facebook](https://www.facebook.com/brno) | [twitter](https://twitter.com/brno)



**KOMINÍK
JAKUB RŮŽIČKA**

Poděbradova 580, 664 42 Modřice

Pracoviště: Antonína Slavíka 5, 602 00 Brno – Černá Pole

tel.: [redacted] mobil: [redacted] e-mail: [redacted]

Živ.list Č.j. MMB/0268045/2014 IČ: 03164152

člen SPOLEČENSTVA KOMINÍKŮ ČR

Revizní technik spalinových cest ev. č. MV_2102431/36-024-H

ZPRÁVA o revizi spalinové cesty

Číslo zprávy: 57/23

Datum vystavení zprávy: 22.4.2023

Datum provedení revize spalinové cesty: 17.4.2023

Údaje o revizním technikovi spalinových cest

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: Jakub Růžička, Poděbradova 580, 664 42 Modřice, IČ:03164152

Jméno a příjmení revizního technika spalinových cest, který revizi spalinové cesty provedl: [redacted]

Číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: ev. č. MV_2102431/36-024-H

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele: [redacted]

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: [redacted]

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které byla provedena revize spalinové cesty:

Adresa objektu, ve kterém byla provedena revize spalinové cesty: Nálepkova 204/8, 637 00 Brno - Jundrov

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: V 1.NP na chodbě je nainstalovaná soustředná vzducho/spalinová sestava plynového kotle na zemní plyn v provedení „C“ s nuceným odvodem spalin a nuceným přívodem spalovacího vzduchu, typ Wolf FGB -24 (v.č.: 086156322392313181), o výkonu 23,3kW

Určení výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín včetně IČ:

REGULUS spol. s r.o., Praha 4 – Modřany, Do Koutů 3/1897, IČ: 453 17 020

Centrotec Sustainable AG, Am Patbergschen Dorn 9 59929 Brilon, Germany

Prohlášení o vlastnostech systémového komínu, komponentů individuálního komínu nebo komínových vložek:

č. 001DOP00025, vydaný 8. 7. 2020

0036 CPD 9169 003

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: nejsou

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: nejsou

Termín odstranění zjištěných nedostatků: ne

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

NEVYHOVUJE

Nedílnou součástí této zprávy o revizi spalinové cesty je technický protokol revize spalinové cesty.

Podpis a razítko revizního technika spalinových cest




Technický protokol revize spalínové cesty

- A. **Projektová dokumentace** – dle návodu výrobce a předchozí technické prohlídky
- B. **Popis stavby** – rodinný dům s 2NP a obytným podkrovím, v části do dvora je 1 NP s plochou střechou, kontrola a čištění se provádí kontrolním dílem na kouřovodu nad kotlem, případně ústím ze střechy. Spotřebič je umístěn v 1.NP na chodbě.
- C. **Popis připojeného spotřebiče paliv** – závěsný, plynový, kondenzační kotel Wolf FGB -24 (v. č.: 086156322392313181), o výkonu 23,3kW na zemní plyn, v provedení „C“ s nuceným odvodem spalin a nuceným přívodem spalovacího vzduchu. Spotřebič je připojený na soustředný vzducho/spalínový systém.
- D. **Popis kouřovodu** - : soustředný vzducho/spalínový systém DN 60/100mm, na spalínovém hrdle spotřebiče je osazený díl s kontrolním otvorem + 2x koleno 45°. Koncentrický vzducho/spalínový kouřovod prochází střešní průchodkou a je ukončený komínkem.
- E. **Popis komínu** – : jedná se o vzducho/spalínový systém s funkcí komínu, který je vyvedený přes střechu a ukončený UV stabilním dílem. Kondenzát je odváděn přes kotel do kanalizační soustavy.
- F. **Zhotovitel konstrukce spalínové cesty** – [REDACTED]
- G. **Zatřídění spalínové cesty podle ČSN EN 1443** – T120 H1 W-2-O00-LI-E-U0
- H. **Umístění identifikačního štítku** – na spalínové cestě a součástí revizní zprávy
- I. **Výpočet spalínové cesty** – nebyl proveden, světlost spalínové cesty byla ověřena v technické dokumentaci výrobce spotřebiče (je přílohou zprávy)
- J. **Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek** - v celé délce spalínové cesty je dodržena minimální vzdálenost hořlavých látek a stavebních konstrukcí třídy reakce na oheň B až F od vnějšího líce spalínové cesty.
- K. **Požární bezpečnost stavby** - : není ohrožena, jedná se o vzducho/spalínovou cestu pro odvod spalin od kondenzačního kotle, která vede přes střešní průchodku.
- L. **Bezpečnost práce** – kontrola a čištění se provádí kontrolním dílem nad kotlem, případně ústím spalínové cesty.
- M. **Přívod spalovacího vzduchu** - : nasávání vzduchu je přivedeno do spotřebiče z venkovního prostředí protiproudem přes vzducho/spalínovou cestu.
- N. **Odsávací elektrické ventilátory, digestoře** - není posuzováno, jedná se o uzavřený spotřebič „C“
- O. **Zkouška těsnosti spalínové cesty** – nebyla provedena (nevzniklo podezření na netěsnost spalínové cesty a nebyla ani vyžádána)
- P. **Doplňující podklady, fotodokumentace, poznámky** - Kontroly a čištění spalínové cesty je nutné provádět dle vyh. 34/2016 Sb. Součástí zprávy je příloha.

31. Montážní pokyny pro přívod vzduchu a odvod spalin

Přívod vzduchu a odvod spalin

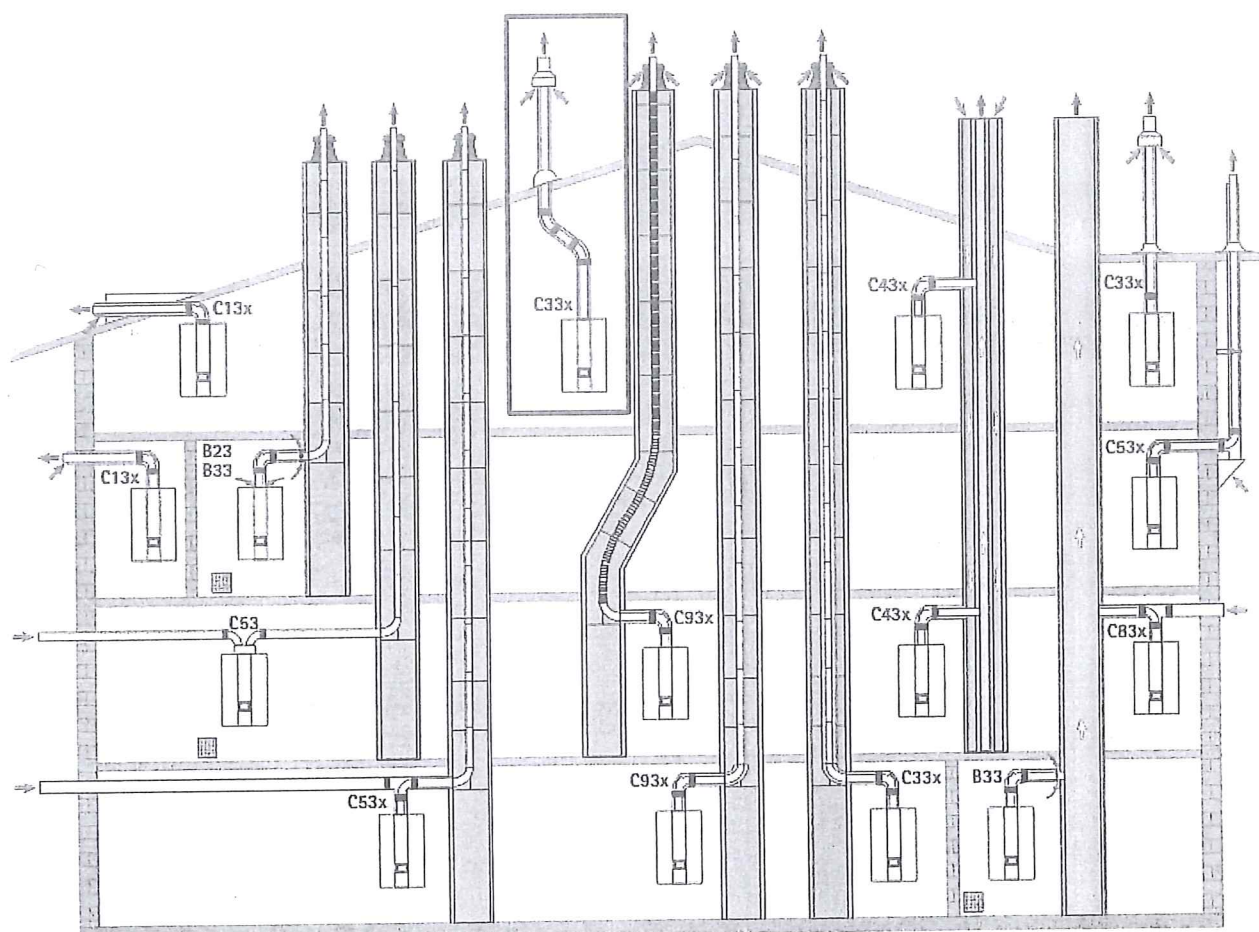

 větrání u B23, B33, C53

Druhy připojení

Typ ¹⁾	Způsob provozu		Připojitelný na				
	závislý na vzduchu v místnosti	nezávislý na vzduchu v místnosti	komín odolný proti vlhkosti	konzentrický komín	vzduchovod a spalinovod	spalinovod odpovídající stavebním předpisům	spalinovod odolný proti vlhkosti
B23P, B33P, C13x, C33x, C43x, C53, C53x, C83x, C93x	X	X	B33, C53, C83x	C43x	C13x ²⁾ , C33x, C53x	C63x	B23, C53x, C83x, C93x

¹⁾ U označení „x“ jsou všechny díly spalinové cesty obtékané spalovacím vzduchem.

31. Montážní pokyny pro přívod vzduchu a odvod spalin

Přívod vzduchu a odvod spalin

Varianty provedení			Maximální délka ¹⁾ [m]		
			do 24 kW	do 28 kW	do 35 kW
B23P	odvod spalin v šachtě, spalovací vzduch je nasáván přímo nad kotlem (závislý na vzduchu v místnosti)	DN60 DN80	13 50	12 50	7 50
B33P	odvod spalin v šachtě s vodorovnou koncentrickou přípojkou (závislý na vzduchu v místnosti)	DN60 DN80	12 50	10 50	5 50
B33P	připojení do komína odolného proti vlhkosti s vodorovnou koncentrickou přípojkou (závislý na vzduchu v místnosti)		Výpočet podle EN 13384 (výrobce LAS)		
C13x	vodorovný přechod šikmou střešinou (nezávislý na vzduchu v místnosti, střešní arkýř součástí stavební přípravy)	DN60/100 DN80/125	8 15	10 10	8 10
C33x	svislý koncentrický přechod šikmou nebo plochou střešinou; svislý koncentrický odvod vzduch/spalin pro zabudování do šachty (nezávislý na vzduchu v místnosti)	DN60/100	8	12	9
		DN80/125	24	20	24
		DN110/160	–	20	29
C43x	odvod vzduchu/spalin napojený do komína odolného proti vlhkosti (LAS), maximální délka roury od středu kolena na kotli po komín 2 m (nezávislý na vzduchu v místnosti)		Výpočet podle EN 13384 (výrobce LAS)		
C53	připojení do odvodu spalin v šachtě a přívod vzduchu skrz vnější stěnu (nezávislý na vzduchu v místnosti) 3 m vzduchové potrubí včetně	DN80/80	50	50	50
C53x	připojení do odvodu spalin na fasádě (nezávislý na vzduchu v místnosti) nasávání spalovacího vzduchu skrz fasádu	DN60/100 DN80/125	12 50	10 50	5 46
C83x	připojení do odvodu spalin v šachtě a přívod spalovacího vzduchu skrz vnější zeď (nezávislý na vzduchu v místnosti)	DN80/125	50	50	50
C83x	připojení koncentricky do komína odolného proti vlhkosti a přívod spalovacího vzduchu skrz vnější stěnu (nezávislý na vzduchu v místnosti)		Výpočet podle EN 13384 (výrobce LAS)		
C93x	spalinové potrubí DN60 v šachtě, koncentrické připojovací potrubí DN60/100	tuhý	10	9	5
C93x	spalinové potrubí DN80 v šachtě, koncentrické připojovací potrubí DN 60/100 koncentrické připojovací potrubí DN 80/125 koncentrické připojovací potrubí DN 80/125	tuhý	23	16	20
		tuhý	25	17	23
		pružný	25	17	23

¹⁾ Maximální délka odpovídá celkové ekvivalentní délce od kotle k vyústění odvodu spalin.

Dispoziční tlak ventilátoru najdete v technických datech!

Upozornění: Systémy C33x a C83x jsou vhodné i pro instalaci v garážích.

Příklady montáže je třeba podle potřeby přizpůsobit stavebním předpisům v příslušné zemi. Otázky týkající se instalace, zejména revizních dilů a přívodu vzduchu je třeba vyřešit před montáží se specializovanou komínickou firmou.

Údaje o délce platí pouze pro koncentrické vedení vzduchu/spalin a jednoduché vedení spalin, a to pouze pro originální díly Wolf.

Koncentrické spalinovody DN 60/100 a DN 80/125 jsou systémově certifikovány pro plynové kondenzační kotle Wolf.

Použít možno dále uvedené spalinovody a koncentrické spalinovody s certifikací CE-0036-CPD-9169003:

- spalinovod DN 80
- koncentrický spalinovod DN 60/100 a DN 80/125
- spalinovod DN 110
- koncentrický spalinovod (na fasádě) DN 80/125
- pružný spalinovod DN 60 a DN 80

Potřebné identifikační štítky jsou přiloženy ke každému příslušenství Wolf.

Navíc je třeba dodržet montážní pokyny pro příslušenství.

Výrobce:
Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
Praha 4

Regulus

CE
2592

číslo odpovídající normy:	EN 14471
teplotní třída:	T120
tlaková třída:	H1
třída odolnosti proti působení kondenzátu:	W
třída odolnosti proti korozi:	2
třída odolnosti proti vyhoření sazí:	Q
vzdálenost od hořlavých materiálů:	00/ 20
pro vnitřní / vnější instalaci:	LI/ LE
třída reakce na oheň:	E
třída opláštění:	U/ U0/ U1
průměr / výška komínu:	
Identifikace montážní firmy:	

Daniel Kříž
Hlavní 273/76
664 48 Moravany

Datum instalace komínu:

ŠTÍTEK NESMÍ BÝT ZAKRYT NEBO ODSTRANĚN!

ZÁPIS o zkoušce plynového spotřebiče

Název spotřebiče, výrobce :	WOLF
Typové označení :	FGB-25
Výrobní číslo :	086456322392313147
Výkon :	25

Provedl:

Marek Vala, Badalky 174, 67971, Lysice, IČ - 01632051, DIČ - CZ8205223752

osv. ev.č. 12410/9/18/M-PZ-f,g, opráv. ev.č. 6903/9/18/PZ-M-f,g

Provozovatel :	
----------------	--

1. zkouška těsnosti uzavíratelných spojů	vyhovuje – nevyhovuje
2. přístupnost, ovladatelnost a těsnost uzávěrů	vyhovuje – nevyhovuje
3. zkouška funkce havarijních prvků	vyhovuje – nevyhovuje
4. zkouška a seřízení výkonu minimální, maximální	vyhovuje – nevyhovuje
5. zkouška funkce termostatu, ovladače kotle	vyhovuje – nevyhovuje
6. měření a seřízení spalování, emisí	vyhovuje – nevyhovuje
7. přívod a výměna vzduchu ke spotřebiči „B“	vyhovuje – nevyhovuje

Zařízení je – ~~není~~ schopno bezpečného a trvalého provozu.

Závady a termín odstranění :

v Bmē

dne 12.4.23

Marek Vala
Servis plynových a elektrických zařízení
Badalky 174, Lysice, 67971
IČ: 01632051
www.servis.vala.cz
evd.č. 12410/9/18/M-PZ-f,g

.....
razítko a podpis provozovatele

.....
razítko a podpis zkuš.technika